


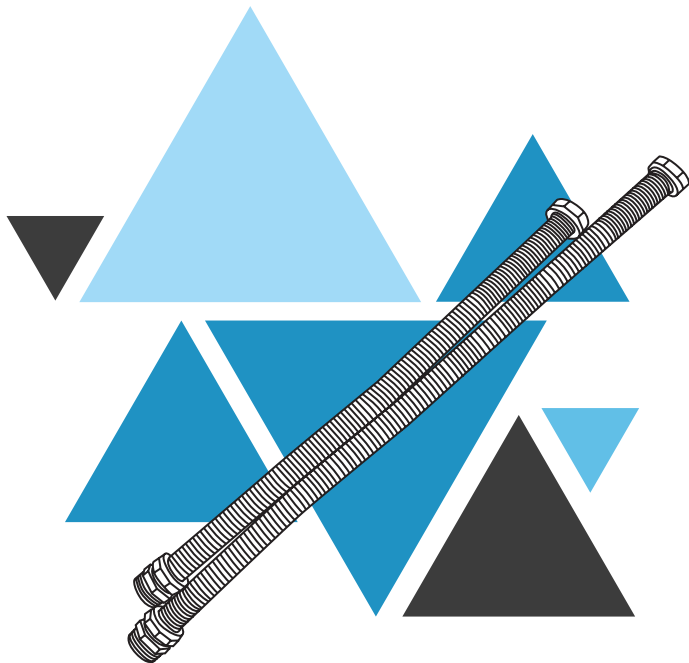

ГИБКИЕ ПОДВОДКИ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкие подводки для смесительных узлов предназначены для применения в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для обвязки котлов и насосных групп.

КОНСТРУКЦИЯ

- стальная гофрированная труба круглого сечения;
- латунные накидные гайки;
- стальные стопорные кольца;
- уплотнительное кольцо.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- перед монтажом проверить изделие на отсутствие механических повреждений;
- не допускать перекручивания и изгиба меньше минимального радиуса для выбранного типоразмера;
- после монтажа выполнить проверку герметичности соединений;
- при эксплуатации исключить ударные и растягивающие нагрузки, а также превышение рабочих параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал трубы	нержавеющая сталь
Материал гаек	латунь
Рабочее давление	0,8-1,2 МПа
Максимальная рабочая температура	100-150°C*
Толщина стенки трубы	0,3 мм

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

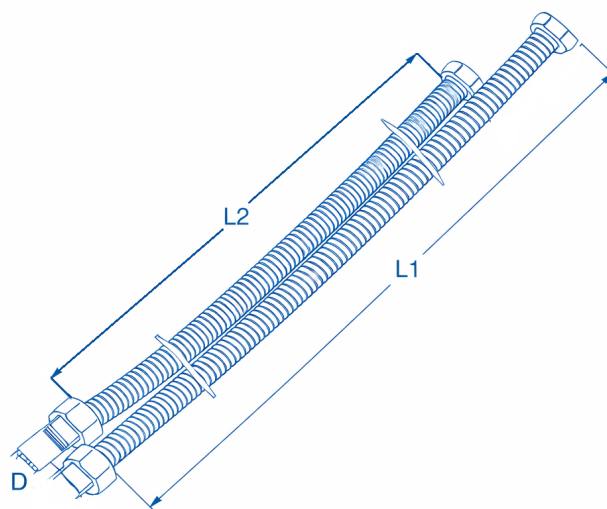

Присоединит. диаметр (D)	3/4» (20мм)	1» (25мм)	1 1/4» (32мм)
L2	600мм	600мм	600мм
L1	780мм	780мм	780мм

Минимальный радиус изгиба:

- для трубы 20 мм - радиус изгиба не менее 55 мм;
- для трубы 25 мм - радиус изгиба не менее 60 мм;
- для трубы 32 мм - радиус изгиба не менее 75 мм.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

Документ содержит сведения для идентификации изделия, монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Гибкие подводки для смесительных узлов
Исполнение / типоразмер	
Артикул	
Партия / серийный номер	
Дата изготовления	
Количество	
Комплектность	Изделие - 1 шт; настоящий паспорт и руководство - 1 экз.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель	ООО «ГК Автоматика»
Адрес	Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 6, лит. А
Телефон / e-mail / сайт	+79045118022 / info@ventavtomatika.ru / ventavtomatika.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Сведения о декларации или сертификате соответствия указываются для конкретной поставки при наличии обязательных требований.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Отметка контроля качества	
Подпись ответственного лица	

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование допускается любым видом транспорта при обеспечении защиты от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.

Не допускается хранить изделия вместе с органическими растворителями, маслами и агрессивными средами, а также в условиях повышенной влажности и воздействия воды.

При длительном хранении рекомендуется периодический внешний осмотр изделий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества подводок заявленным техническим характеристикам при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации подводок составляет 2 года с момента ввода в эксплуатацию, если иное не указано изготовителем или поставщиком.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия выполняется в соответствии с действующими местными требованиями по обращению с металлическими и полимерными отходами.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО РАБОЧЕМУ ДАВЛЕНИЮ

При повышенных температурах допустимое рабочее давление определяется с учетом поправочного коэффициента k_1 по формуле: $P_{\text{раб } t^{\circ}\text{C}} = P_{\text{раб.}} \times k_1$, где k_1 при $50^{\circ}\text{C} = 0,92$, при $100^{\circ}\text{C} = 0,83$, при $150^{\circ}\text{C} = 0,75$, при $200^{\circ}\text{C} = 0,63$.

Рабочая температура зависит от материала уплотнения и условий эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата продажи «__» _____ 202_ г.

Подпись и печать продавца _____ / _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

ВНИМАНИЕ! Актуальная редакция паспорта изделия и руководства по эксплуатации предоставляется в электронном виде и доступна по запросу либо на сайте в соответствующем товаре.

КОНТАКТЫ

196084 Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6, корп.А

Тел. +7 (812) 985-05-50
info@ventavtomatika.ru

ventavtomatika.ru

