



ВЕНТ Производство щитов
управления вентиляцией
АВТОМАТИКА


Система автоматического управления
вытяжной установкой

Руководство по эксплуатации
ЩУВ 1 (3ф ПП 3,0)

Автоматизация системы вентиляции



196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, 6А;
+7 (812) 985-05-50
info@ventavtomatika.ru
www.ventavtomatika.ru

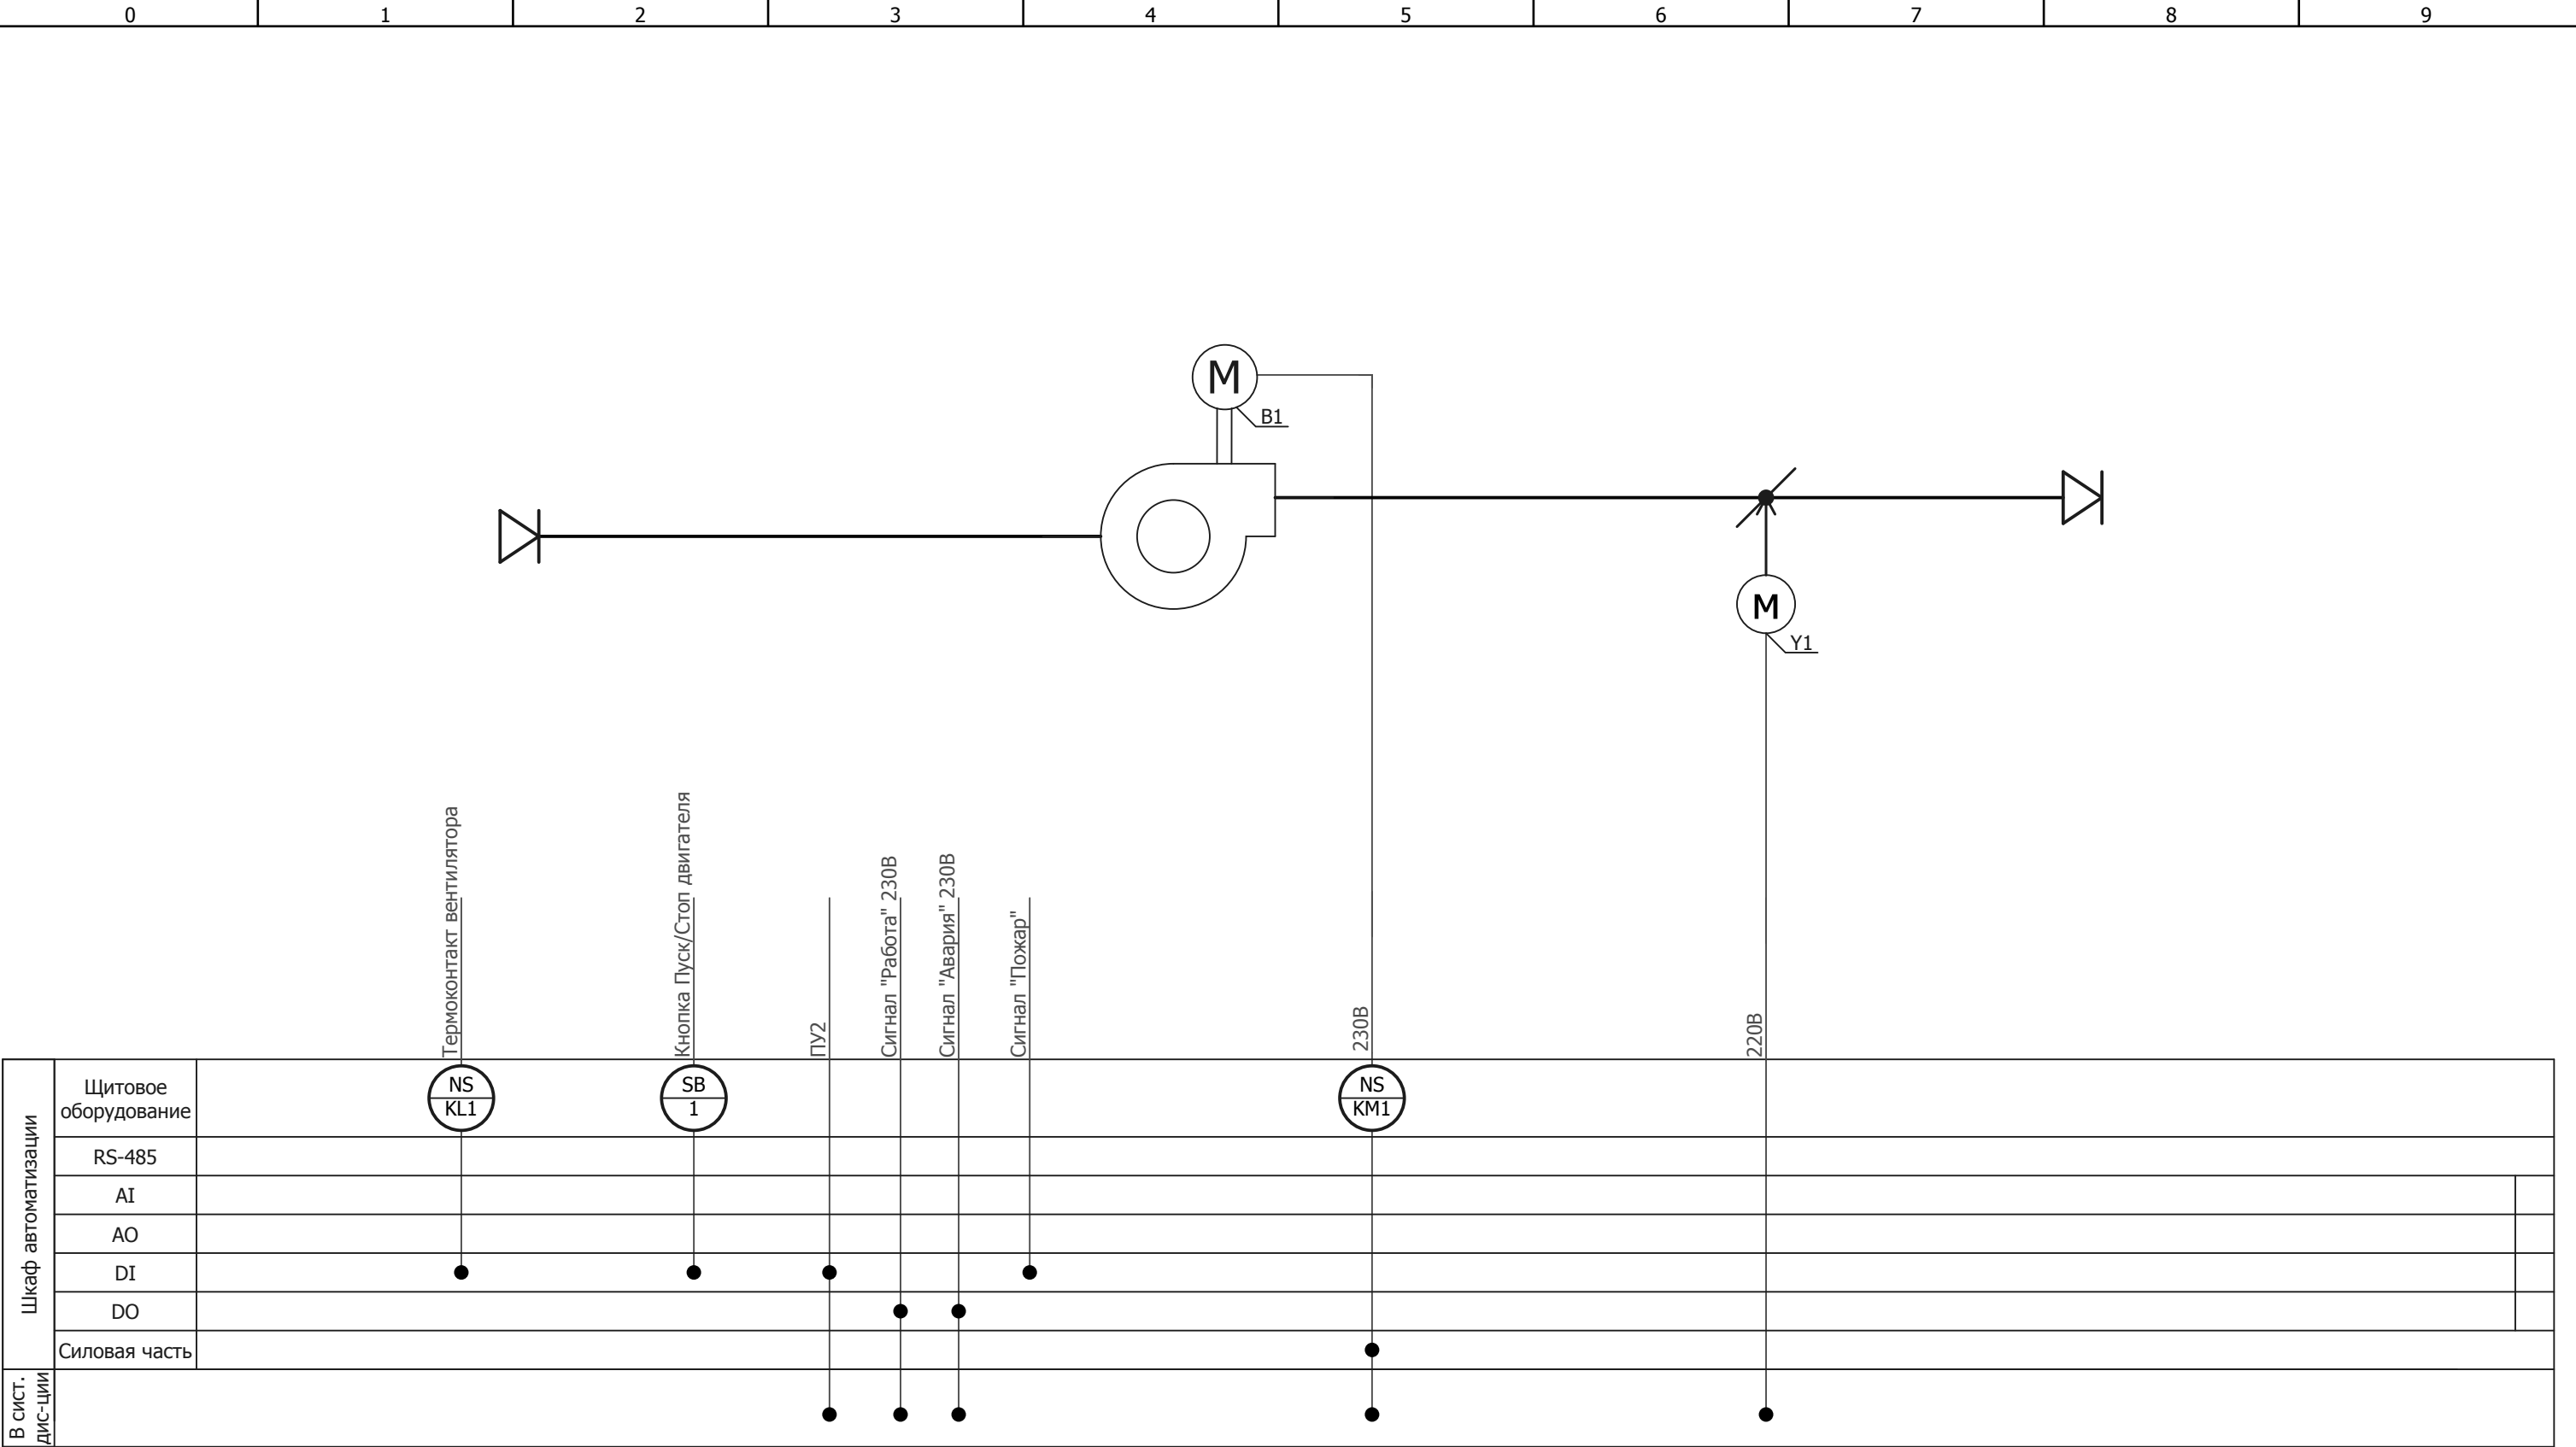


Примечание:

B1-электродвигатель вытяжного вентилятора;

Y1-электропривод вытяжной заслонки;

Сигнал "Пожар" - приходит из системы пожарной сигнализации, сухой контакт;

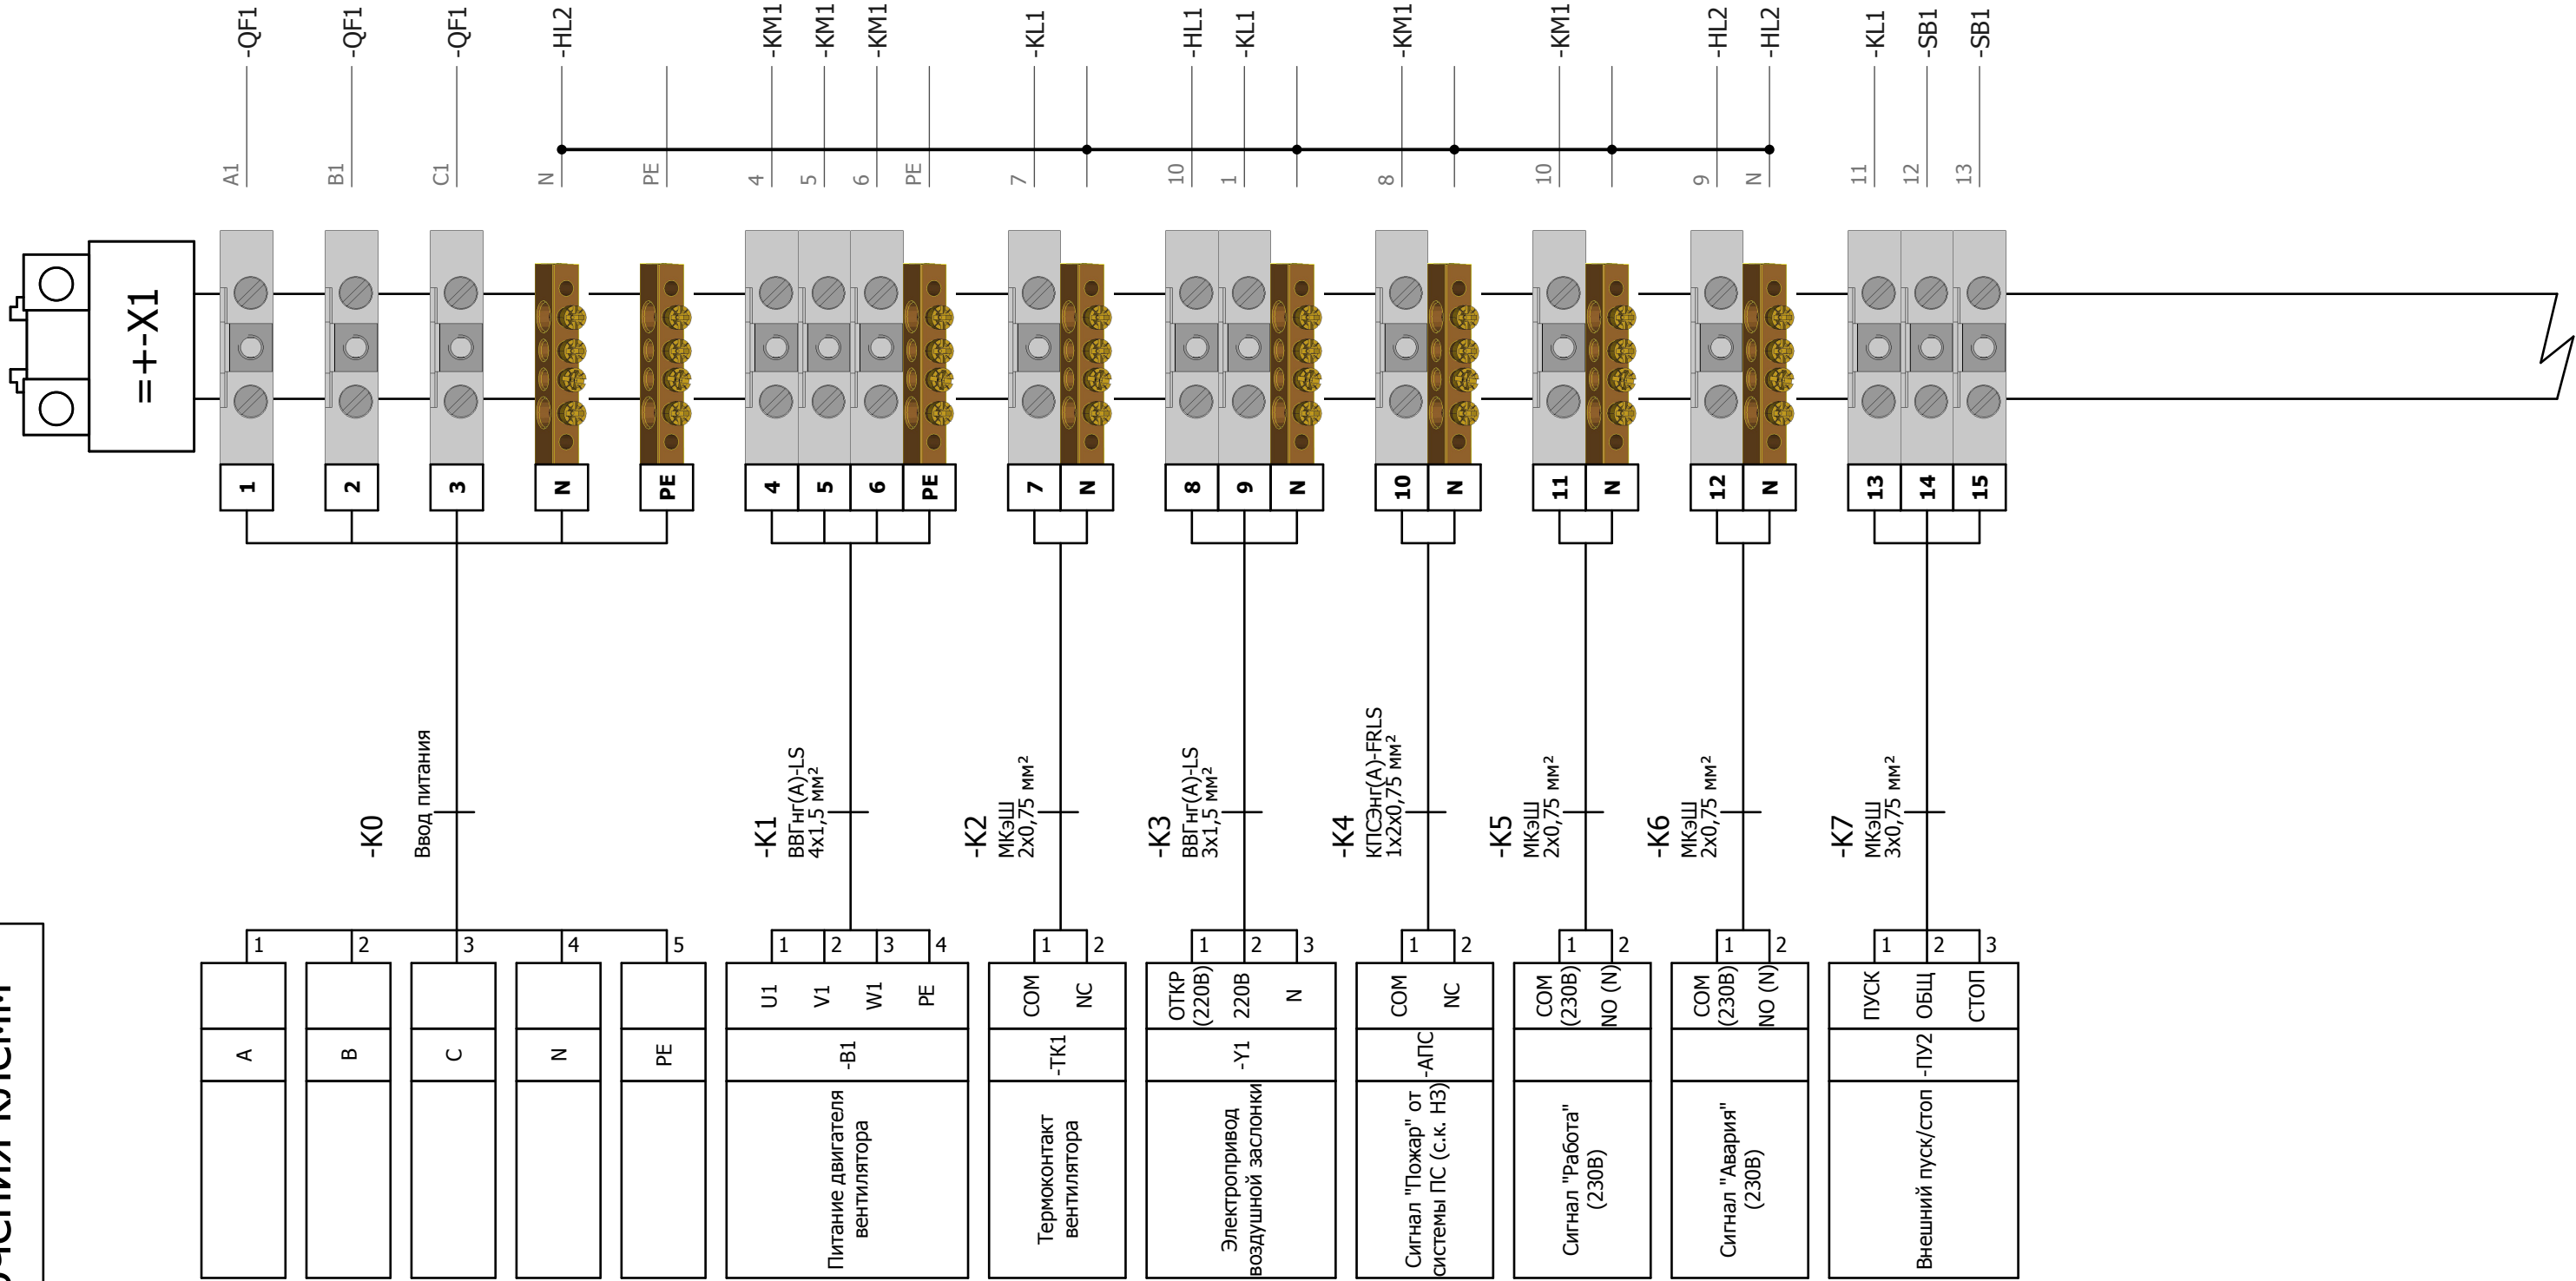

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	EKSL1M-G-230 Лампа компактная зеленая на DIN-рейку 220VAC	1	
HL2	EKSL1M-R-230 Лампа компактная красная на DIN-рейку 220VAC	1	
KL1	Реле электромагнитное NNC69K-2Z-220VAC, с колодкой 2 группы контактов (до 8А)	1	NNC
KM1	EKC1-0910M-220 Миниатюрый контактор 9А	1	
QF1	3P/10А 6кА х-ка С Автоматический выключатель ЕКМЗ-63-3С10	1	ЕТЕК
SB1	ЕКPB2-BL8325 Кнопка сдвоенная NO/NC	1	ЕТЕК
U1	Щит распределительный навесной 18 модулей IP65 пластиковый, прозрачная дверь	1	НТ-18
X1	Клеммная колодка JUK3N кабель многожильный - 2.5мм2	15	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
K1	ЩУВ	Питание двигателя вентилятора В1		ВВГнг(А)-LS	4х1,5 мм²				
K2	ЩУВ	Термоконтакт вентилятора ТК1		МКЭШ	2х0,75 мм²				
K3	ЩУВ	Электропривод воздушной заслонки У1		ВВГнг(А)-LS	3х1,5 мм²				
K4	ЩУВ	Сигнал "Пожар" от системы ПС (с.к. НЗ) АПС		КПСЭнг(А)-FRLS	1х2х0,75 мм²				
K5	ЩУВ	Сигнал "Работа" (230В)		МКЭШ	2х0,75 мм²				
K6	ЩУВ	Сигнал "Авария" (230В)		МКЭШ	2х0,75 мм²				
K7	ЩУВ	Внешний пуск/стоп ПУ2		МКЭШ	3х0,75 мм²				