



ВЕНТ Производство щитов
управления вентиляцией
АВТОМАТИКА


Система автоматического управления
вытяжной установкой


Руководство по эксплуатации ЩУВ 4 (1ф ПП 1,5 М54)

Автоматизация системы вентиляции



196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, 6А;
+7 (812) 985-05-50
info@ventavtomatika.ru
www.ventavtomatika.ru

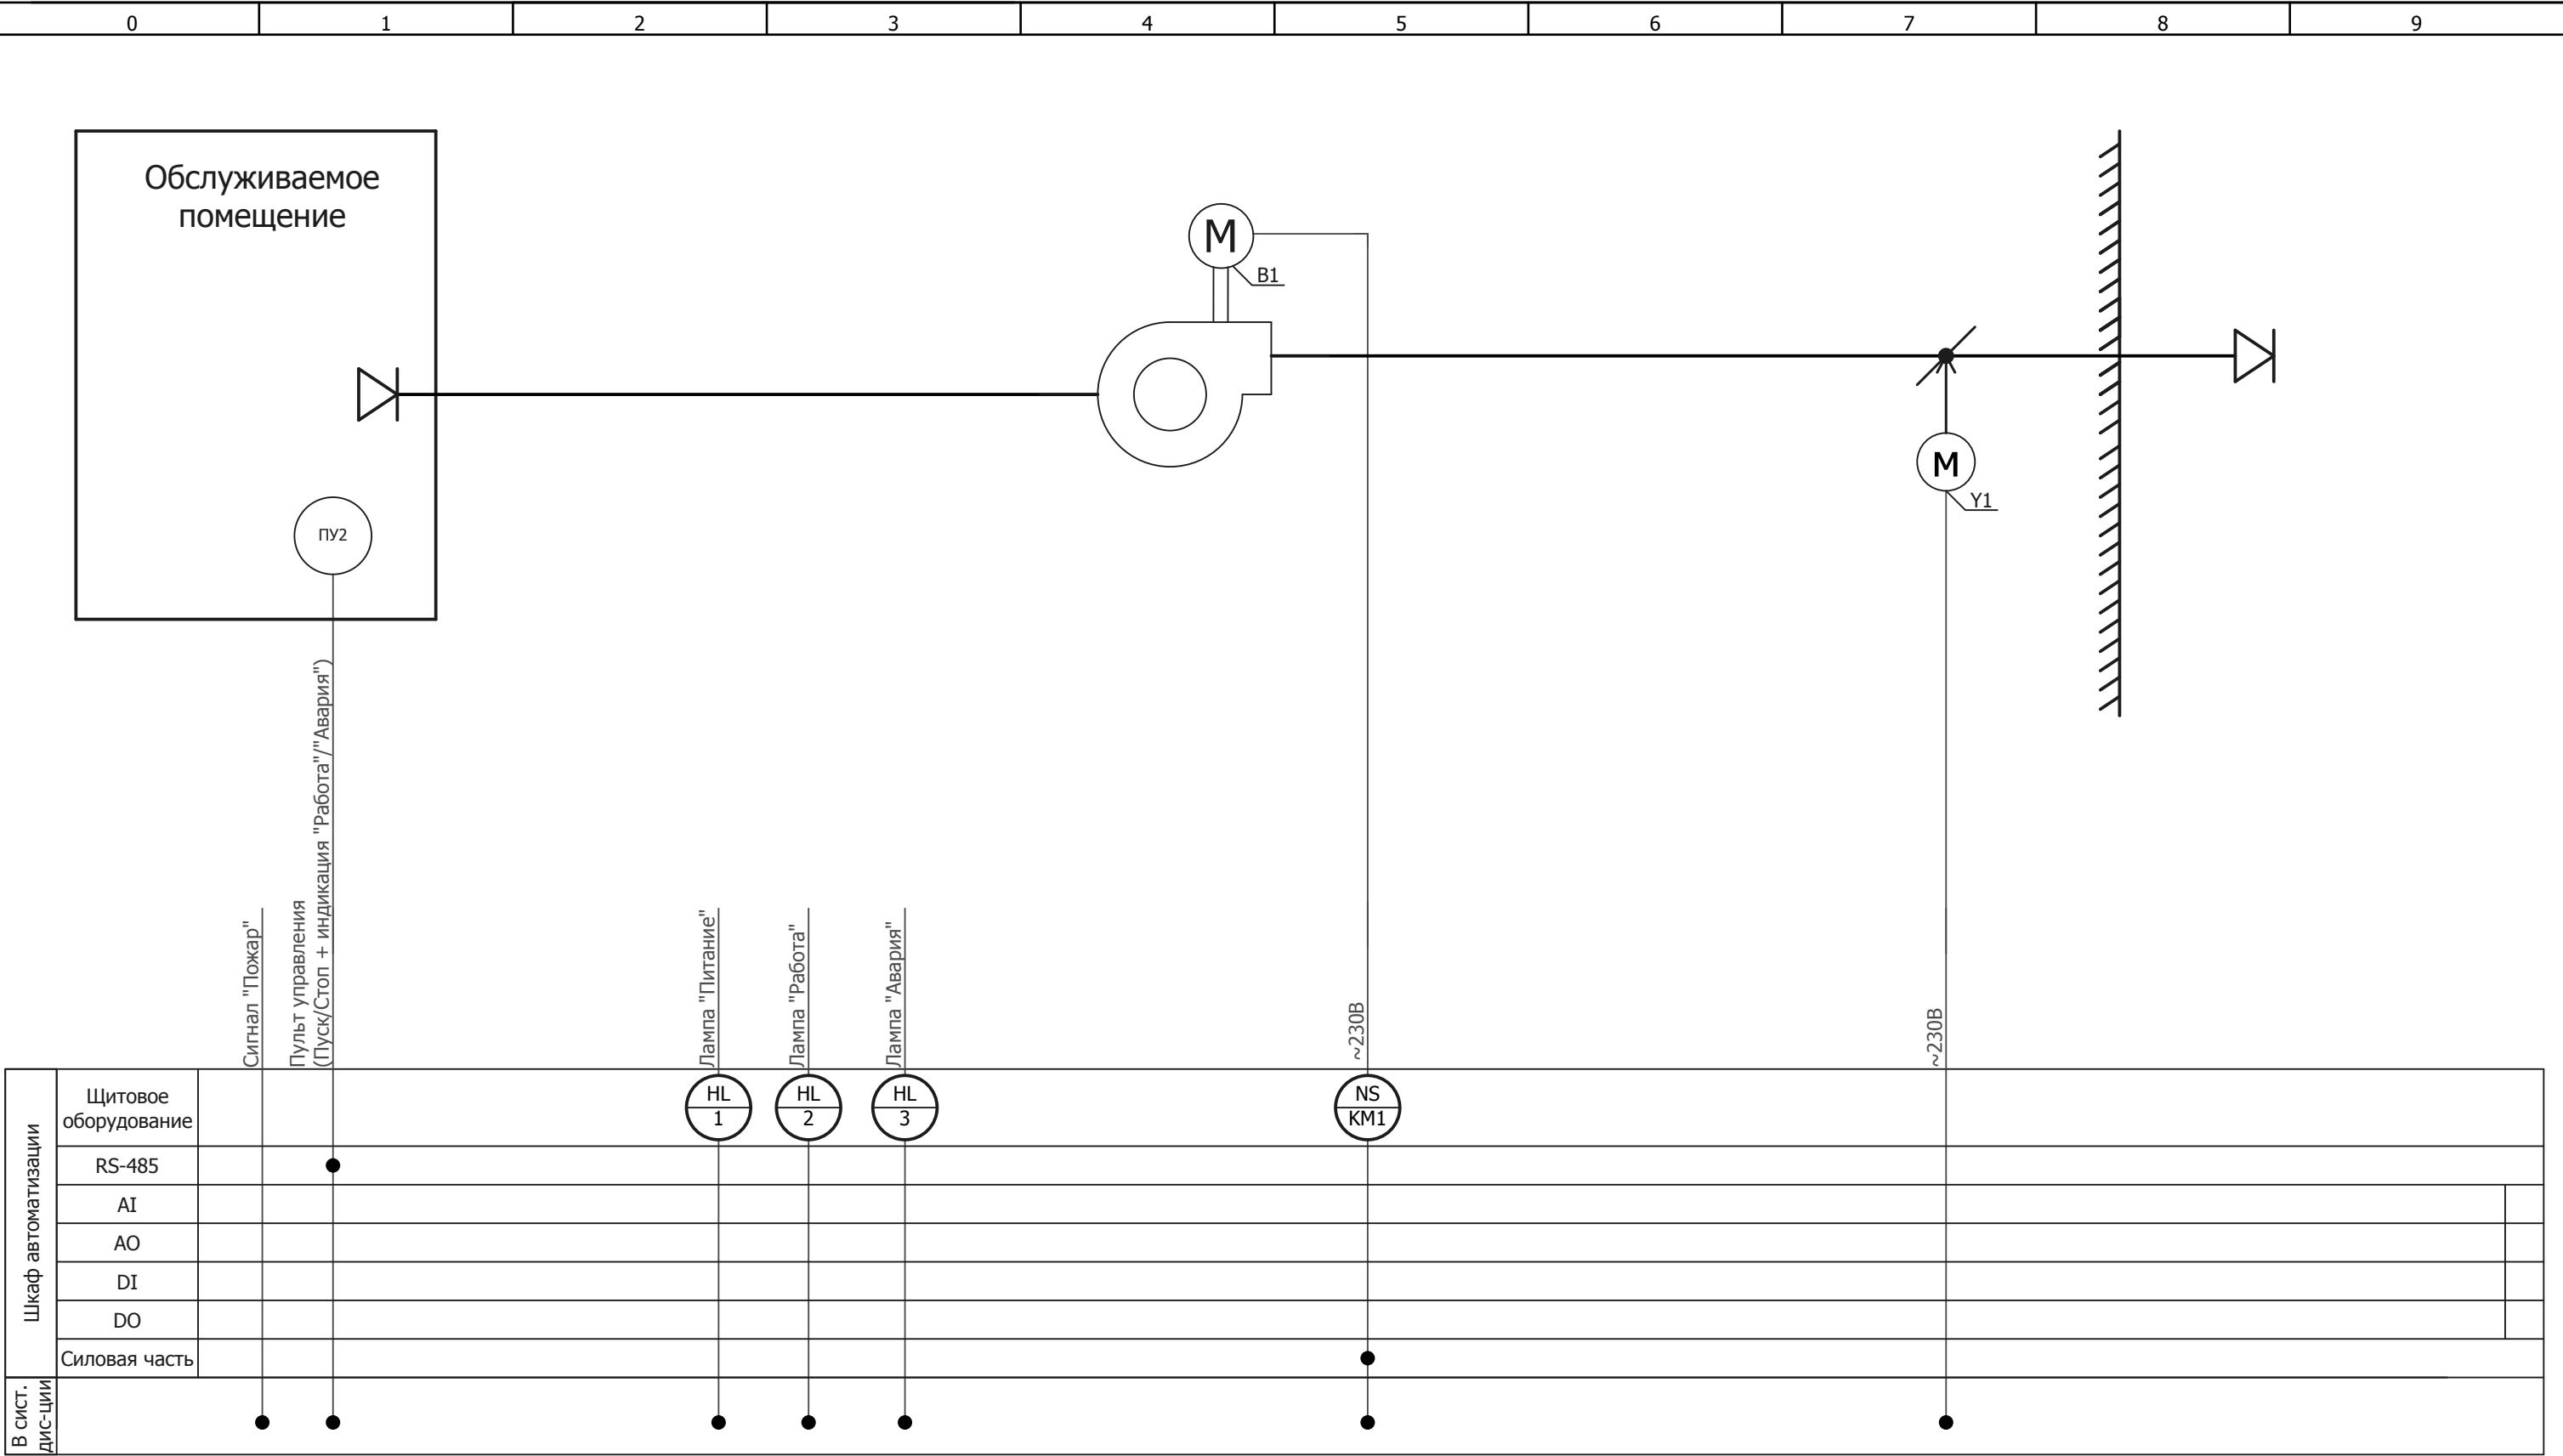

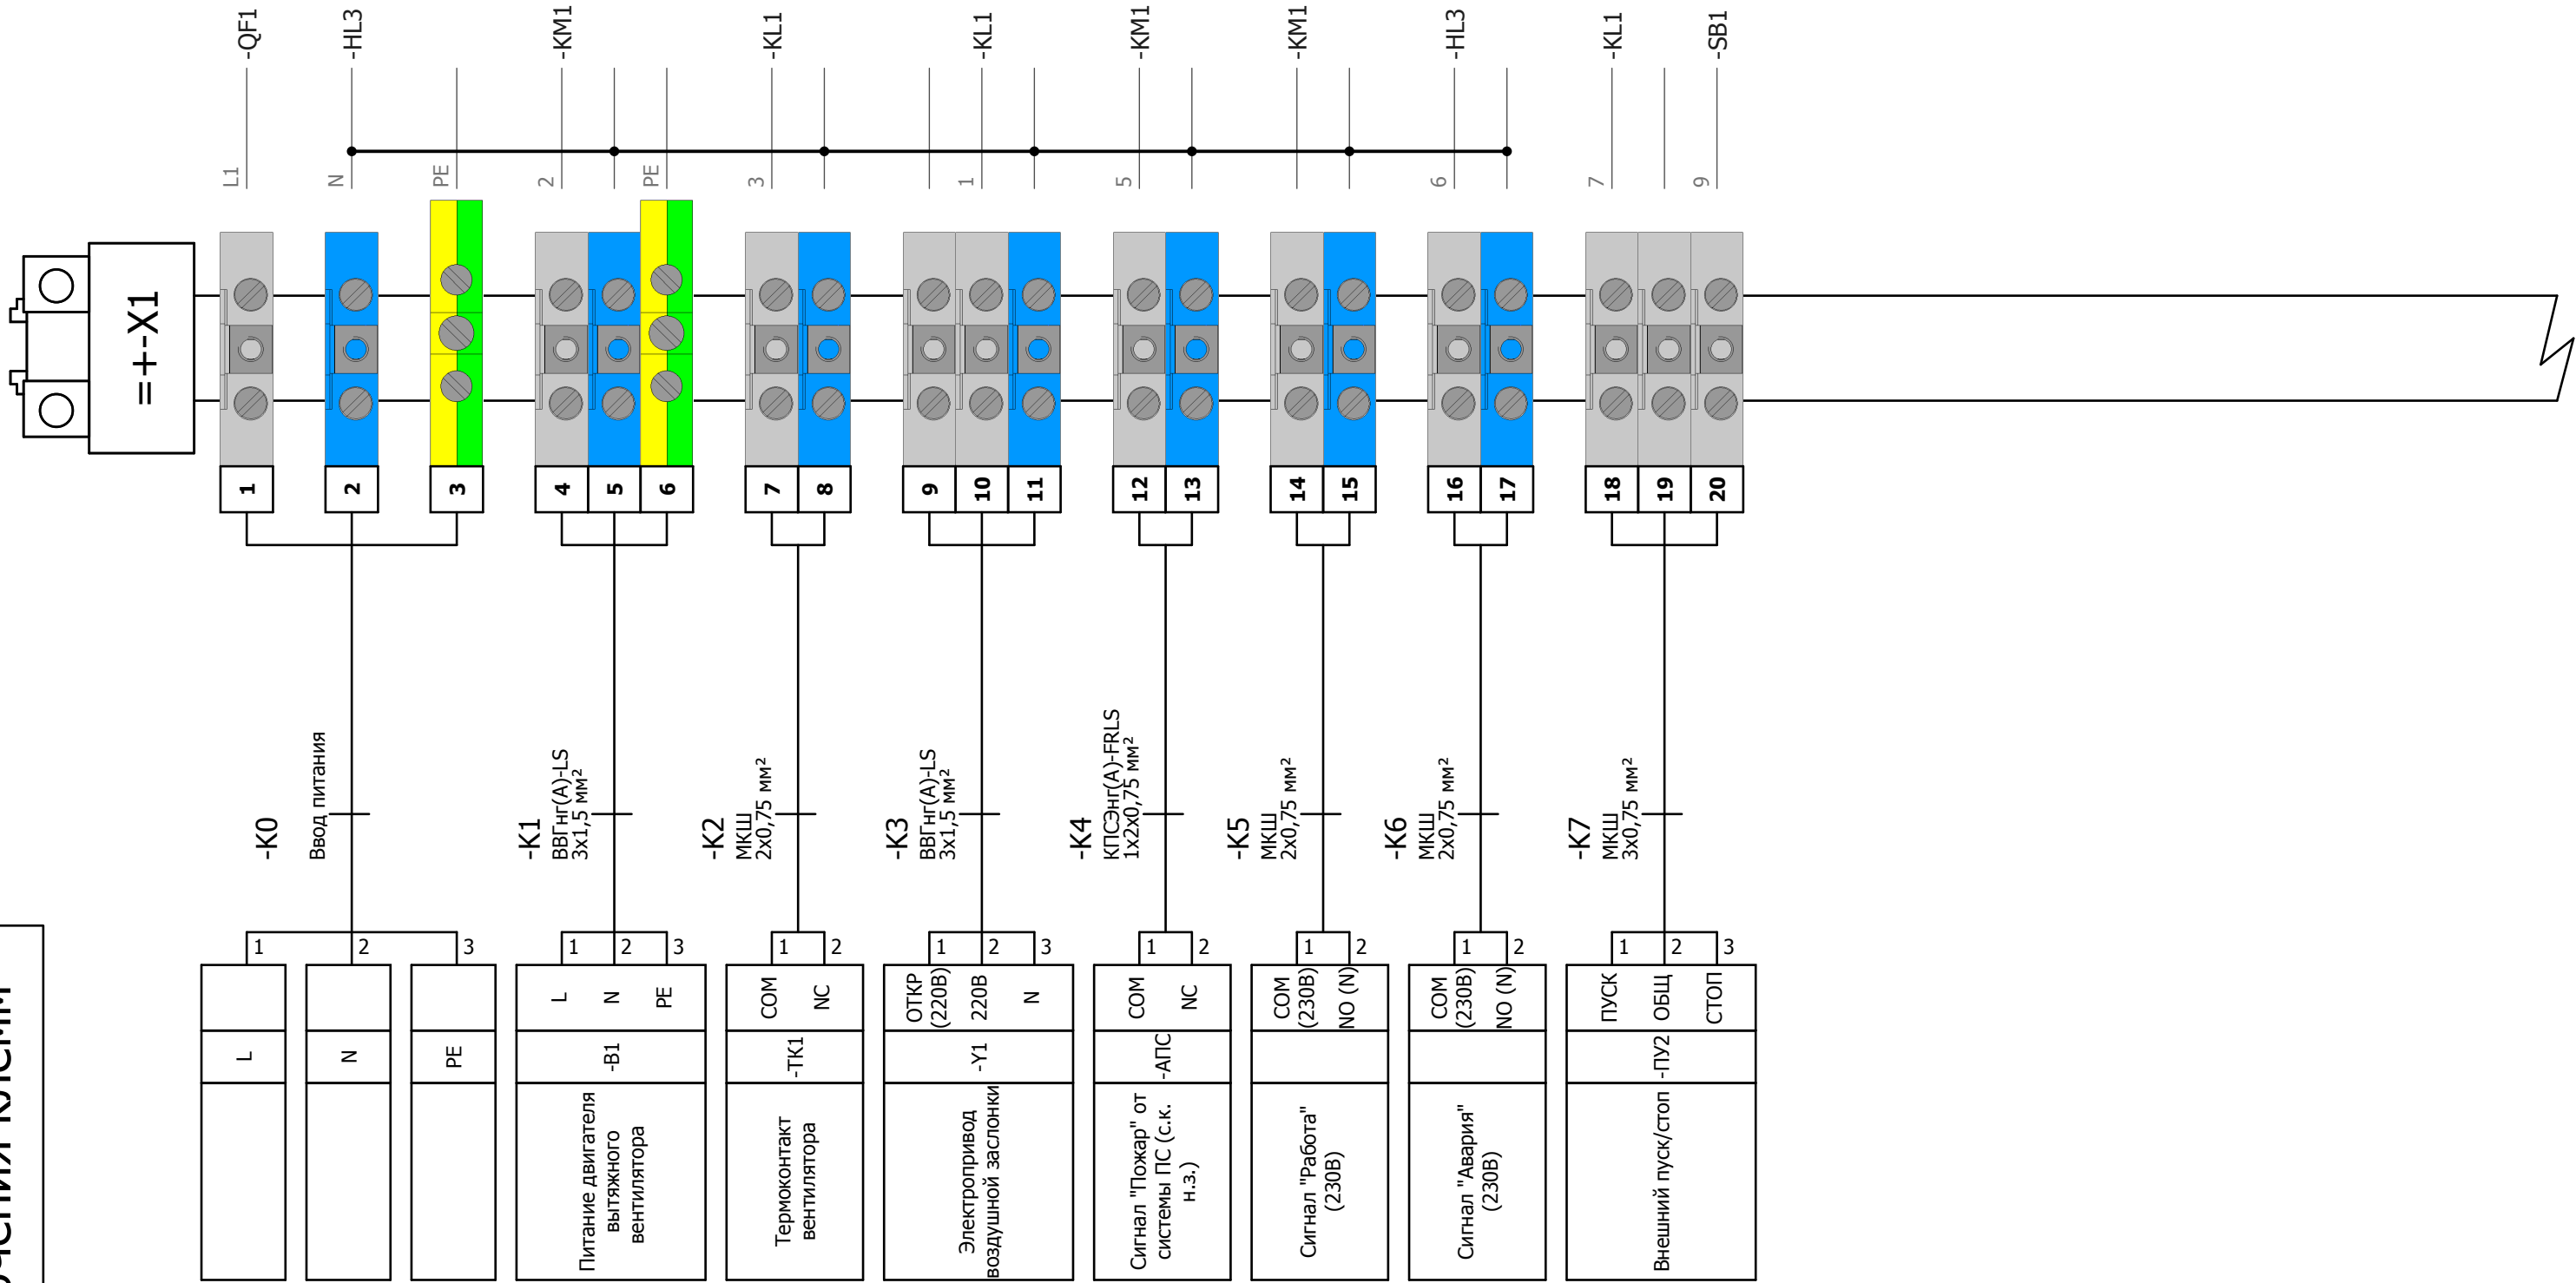

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	EKLD-22DS-Y-220 Лампа желтая 220VAC, D22	1	
HL2	EKLD-22DS-G-220 Лампа зеленая 220VAC, D22	1	
HL3	EKLD-22DS-R-220 Лампа красная 220VAC, D22	1	
KL1	Реле электромагнитное NNC69K-2Z-220VAC, с колодкой 2 группы контактов (до 8A)	1	
KM1	Контактор 12A 220В/230В 1НО	1	
QF1	1P/10A 6kA х-ка С Автоматический выключатель	1	
SB1	EKPB2-BL8325 Кнопка сдвоенная NO/NC	1	
U1	ЩМП-1 Габариты: 400х300х220 (ВхШхГ)мм Степень защиты - IP54	1	
X1	Клеммная колодка JUK3N кабель многожильный - 2.5мм2	11	
X1	Клеммная колодка JUK3N (синяя) кабель многожильный - 2.5мм2	7	
X1	Клеммная колодка «земля» JUSLKG3N кабель многожильный - 2.5мм2	2	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
K1	ЩУВ	Питание двигателя вытяжного вентилятора В1		ВВГнг(А)-LS	3х1,5 мм²				
K2	ЩУВ	Термоконтакт вентилятора ТК1		МКШ	2х0,75 мм²				
K3	ЩУВ	Электропривод воздушной заслонки У1		ВВГнг(А)-LS	3х1,5 мм²				
K4	ЩУВ	Сигнал "Пожар" от системы ПС (с.к. н.з.) АПС		КПСЭнг(А)-FRLS	1х2х0,75 мм²				
K5	ЩУВ	Сигнал "Работа" (230В)		МКШ	2х0,75 мм²				
K6	ЩУВ	Сигнал "Авария" (230В)		МКШ	2х0,75 мм²				
K7	ЩУВ	Внешний пуск/стоп ПУ2		МКШ	3х0,75 мм²				