



ВЕНТ

Производство щитов
управления вентиляцией

АВТОМАТИКА


Система автоматического управления
вытяжными установками

Руководство по эксплуатации ЩУВ 4 (3ф ПП 3,0 М54)

Автоматизация системы вентиляции



196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, 6А;
+7 (812) 985-05-50
info@ventavtomatika.ru
www.ventavtomatika.ru

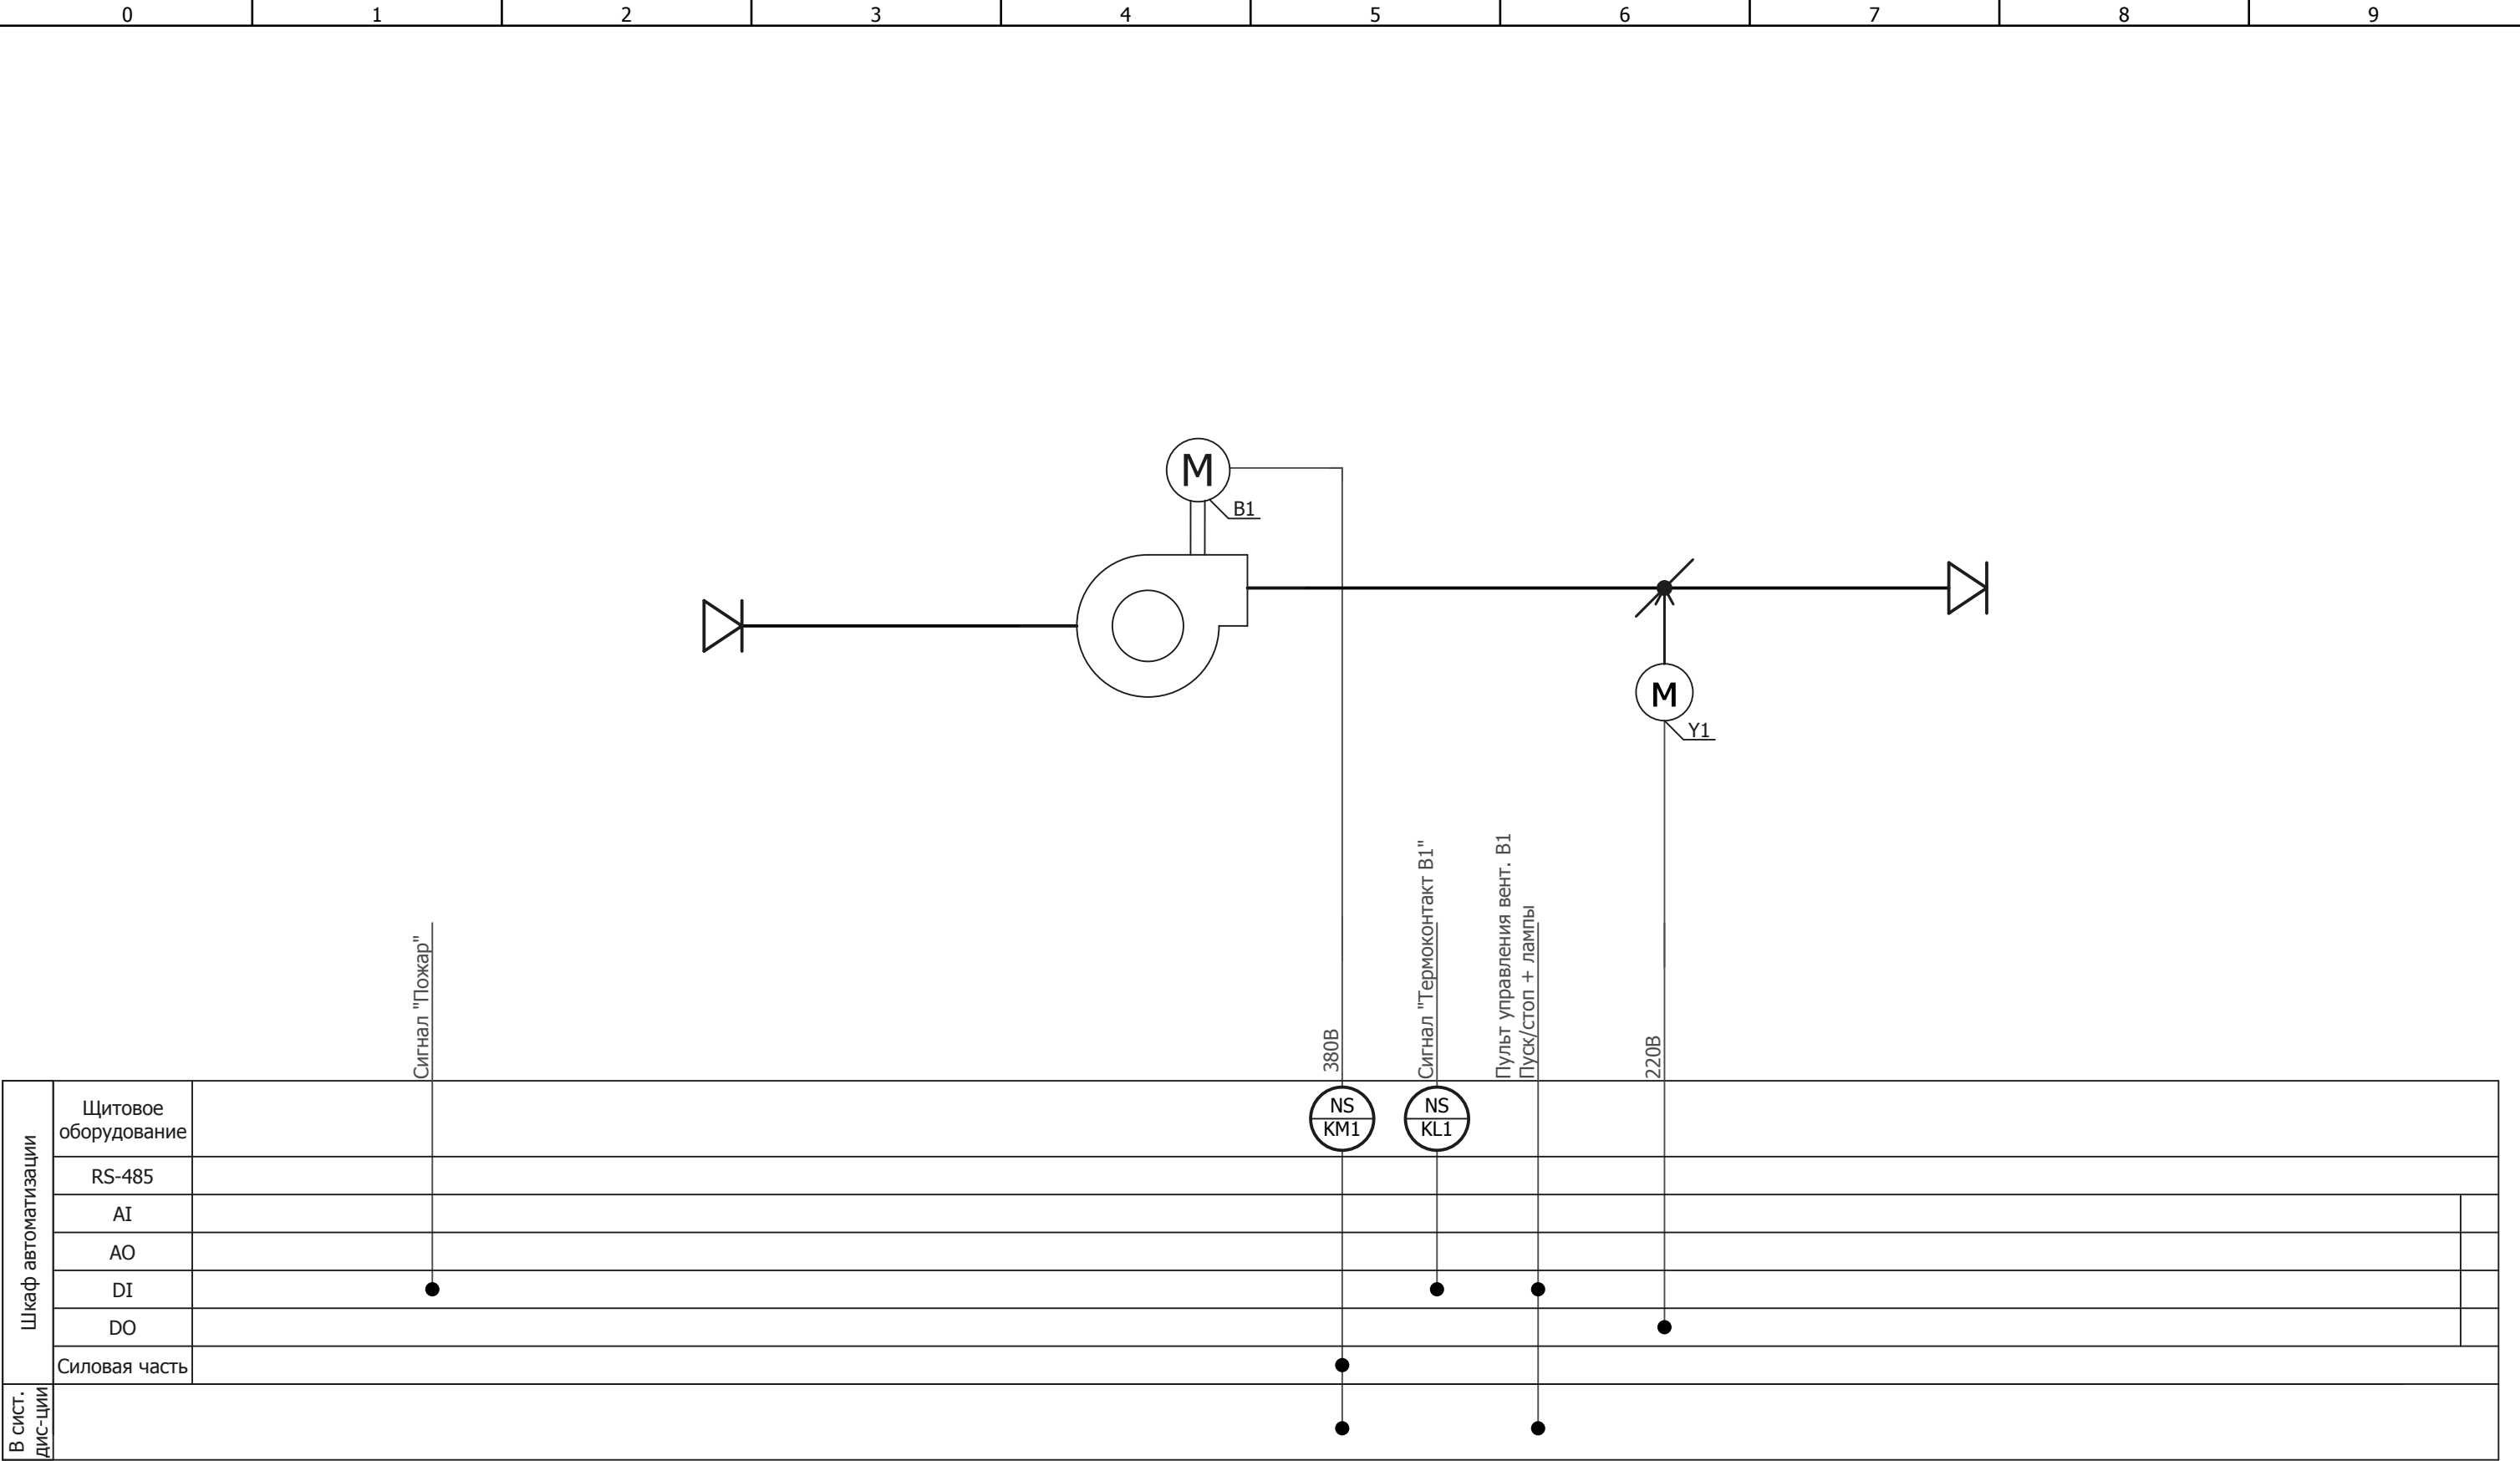


Примечание:

В1-электродвигатель вытяжного вентилятора 1;

Y1-электропривод вытяжной заслонки;

Сигнал "Пожар" - внешний сухой контакт от АПС;

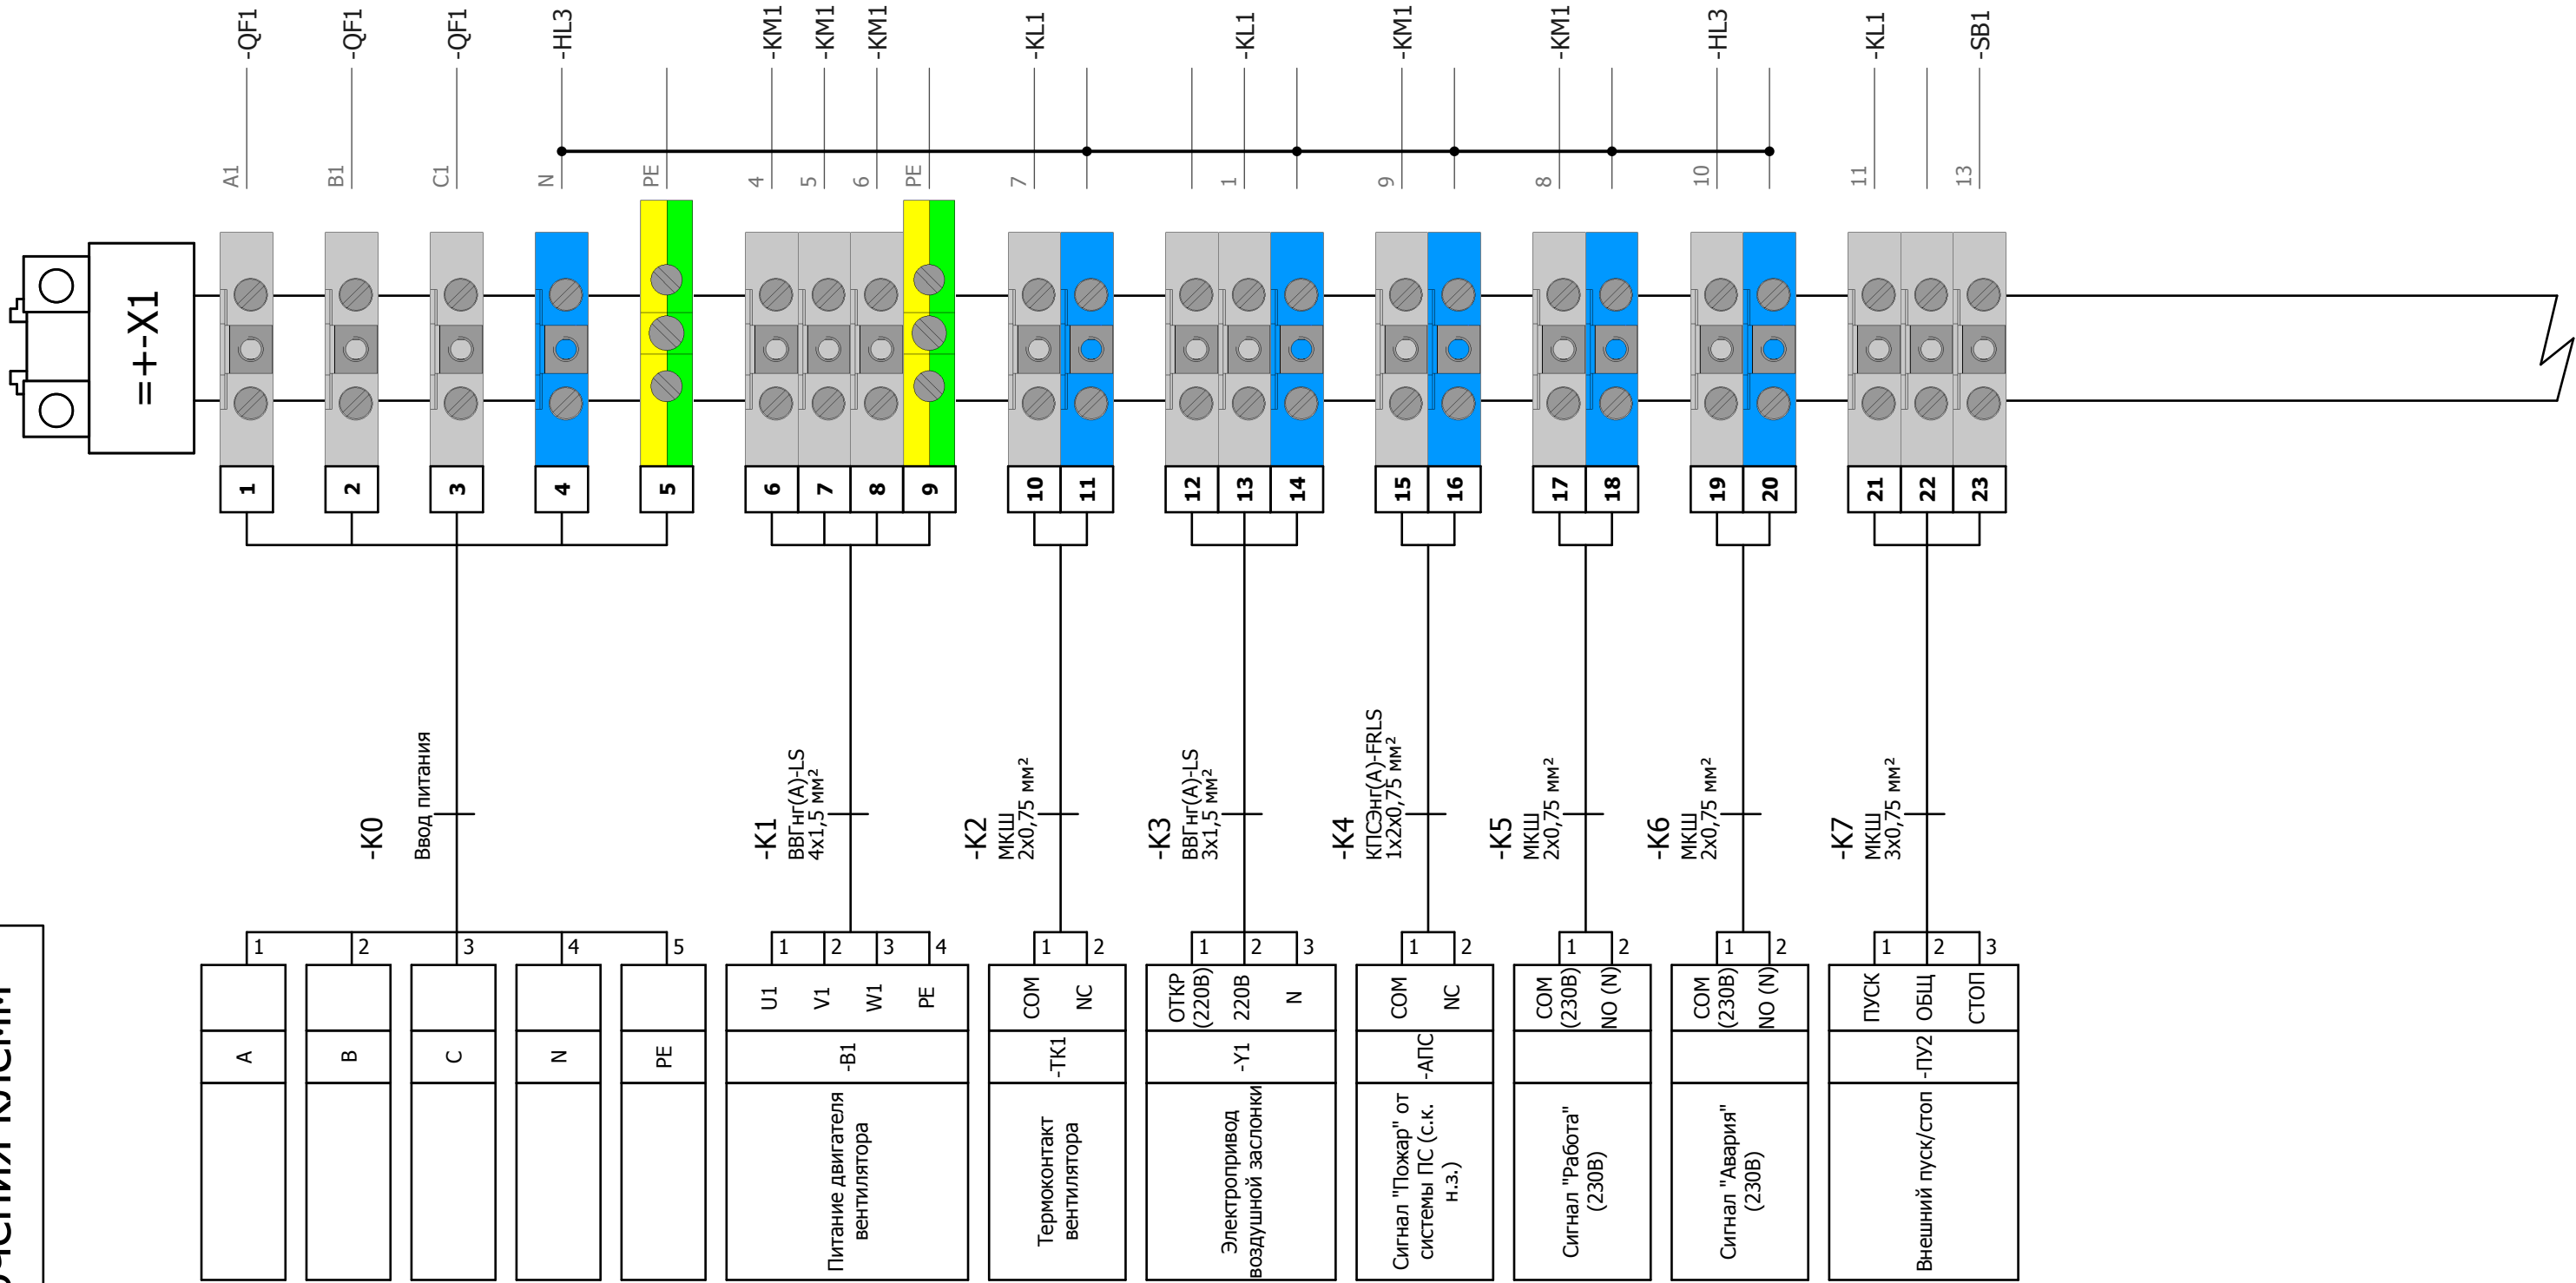

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	EKLD-22DS-Y-220 Лампа желтая 220VAC, D22	1	
HL2	EKLD-22DS-G-220 Лампа зеленая 220VAC, D22	1	
HL3	EKLD-22DS-R-220 Лампа красная 220VAC, D22	1	
KL1	Модуль релейный, 2 группы контактов, напряжение управления 220 VAC	1	
KM1	Контактор 12A 220V/AC3 1НО 50Гц	1	
QF1	3P/10A 6kA х-ка С Автоматический выключатель	1	
SB1	EKPB2-BL8325 Кнопка сдвоенная NO/NC	1	
U1	Корпус металличесий 400х300х220 Степень защиты - IP54	1	
X1	Клеммная колодка JUK3N серая кабель многожильный - 2.5мм2	15	
X1	Клеммная колодка JUK3N (синяя) кабель многожильный - 2.5мм2	6	
X1	Клеммная колодка JUK3N (земля) кабель многожильный - 2.5мм2	2	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
K1	ЩУВ	Питание двигателя вентилятора В1		ВВГнг(А)-LS	4х1,5 мм²				
K2	ЩУВ	Термоконтакт вентилятора ТК1		МКШ	2х0,75 мм²				
K3	ЩУВ	Электропривод воздушной заслонки У1		ВВГнг(А)-LS	3х1,5 мм²				
K4	ЩУВ	Сигнал "Пожар" от системы ПС (с.к. н.з.) АПС		КПСЭнг(А)-FRLS	1х2х0,75 мм²				
K5	ЩУВ	Сигнал "Работа" (230В)		МКШ	2х0,75 мм²				
K6	ЩУВ	Сигнал "Авария" (230В)		МКШ	2х0,75 мм²				
K7	ЩУВ	Внешний пуск/стоп ПУ2		МКШ	3х0,75 мм²				