



ВЕНТ

Производство щитов
управления вентиляцией

АВТОМАТИКА


Система автоматического управления
вытяжной установкой

Руководство по эксплуатации ЩУВ 1 (1ф ПП PDS 1,5)

Автоматизация системы вентиляции



196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, 6А;
+7 (812) 985-05-50
info@ventavtomatika.ru
www.ventavtomatika.ru

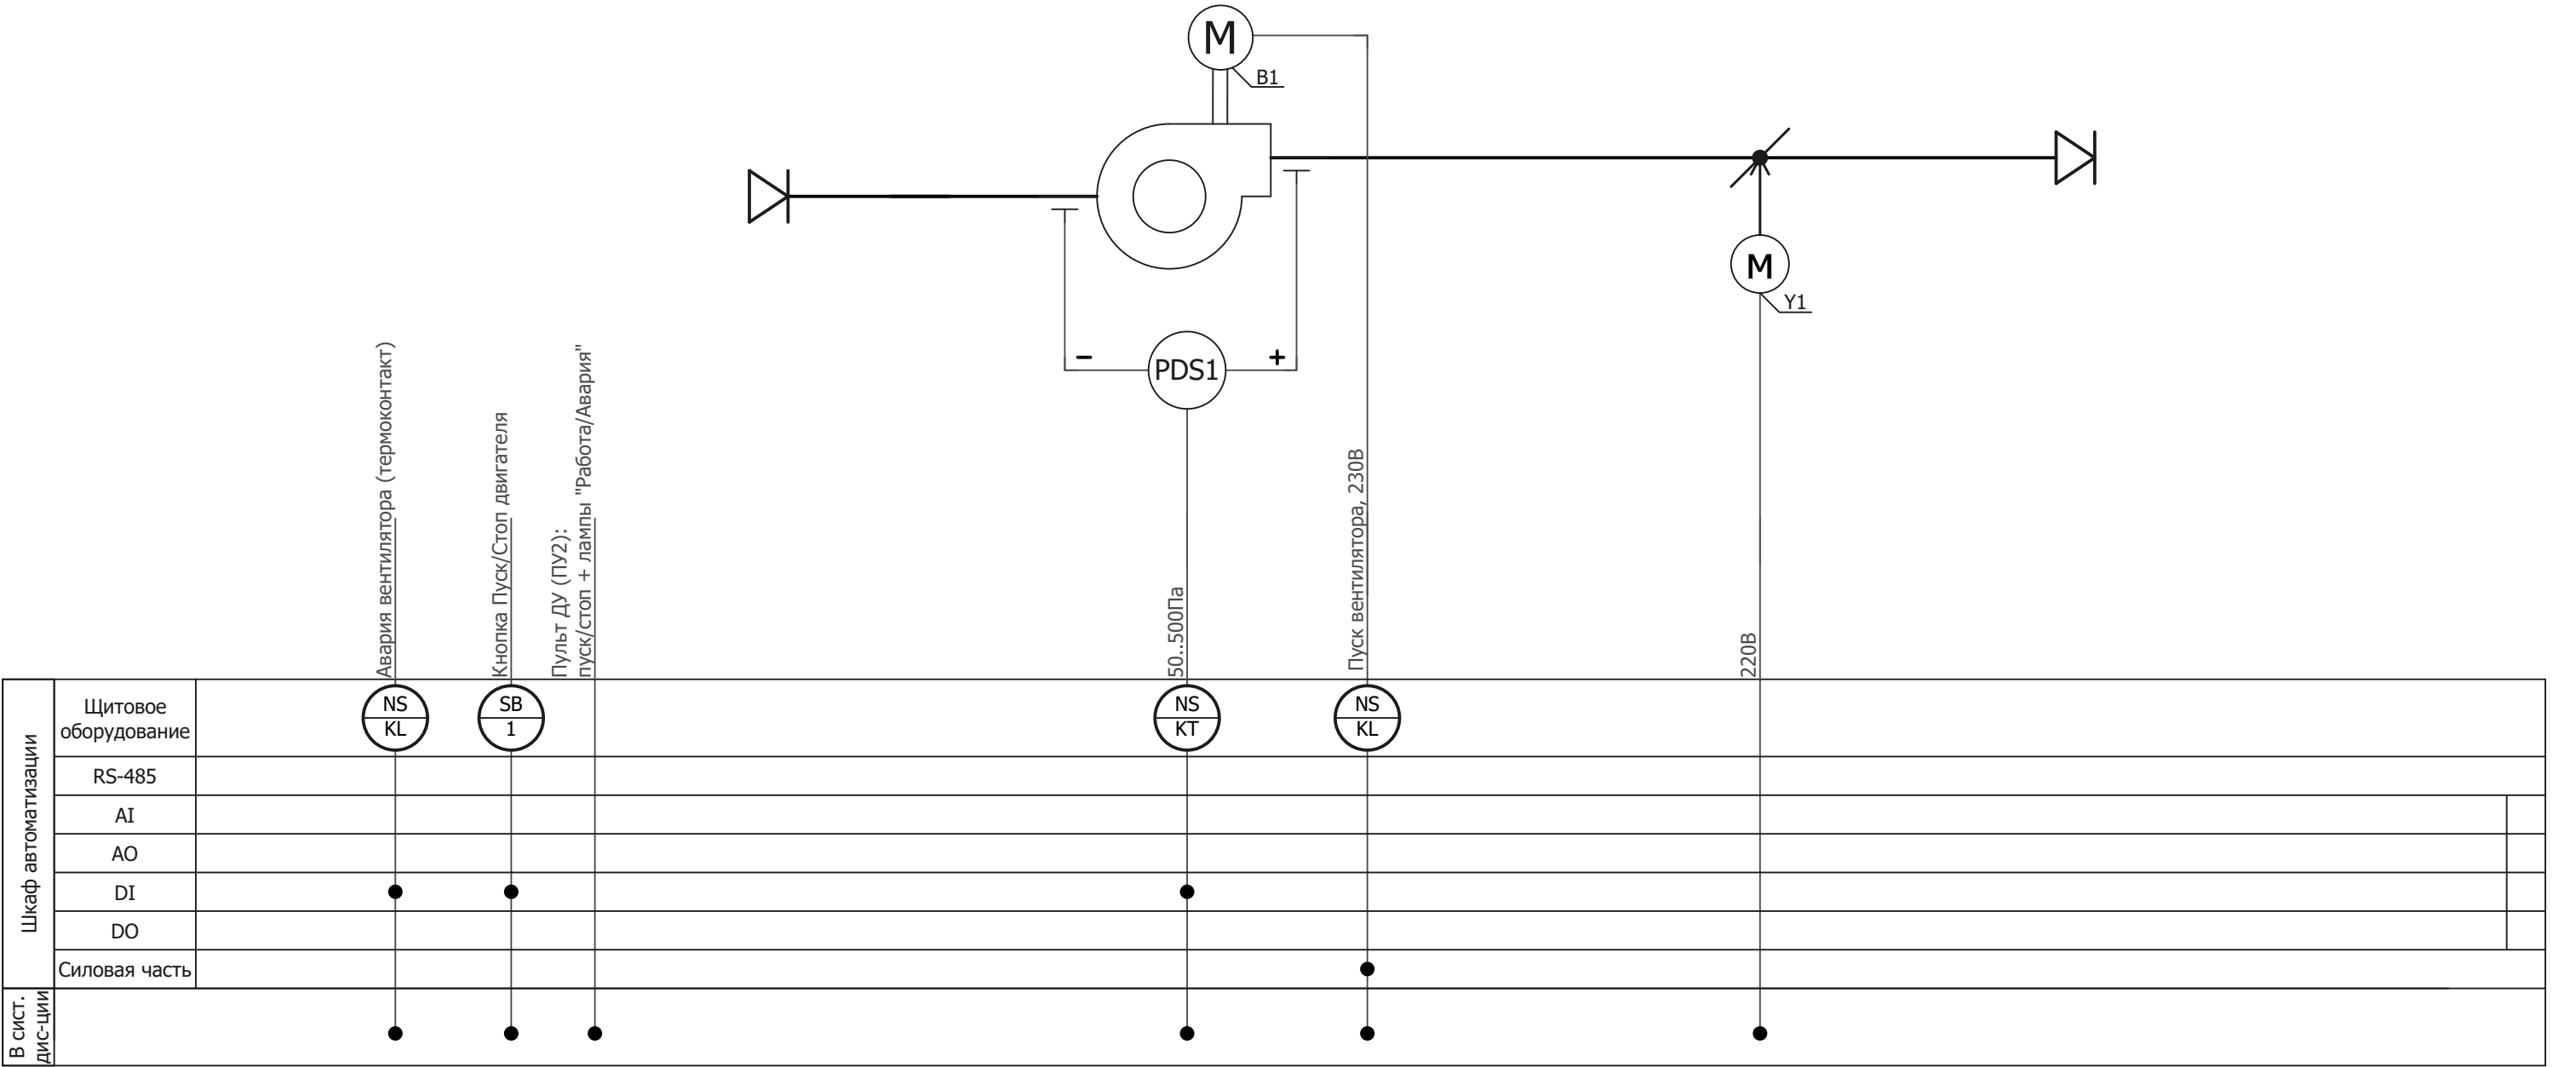


Примечание:

B1-электродвигатель вытяжного вентилятора;

Y1-электропривод вытяжной заслонки:

PDS1 - реле перепада давления на вентиляторе;

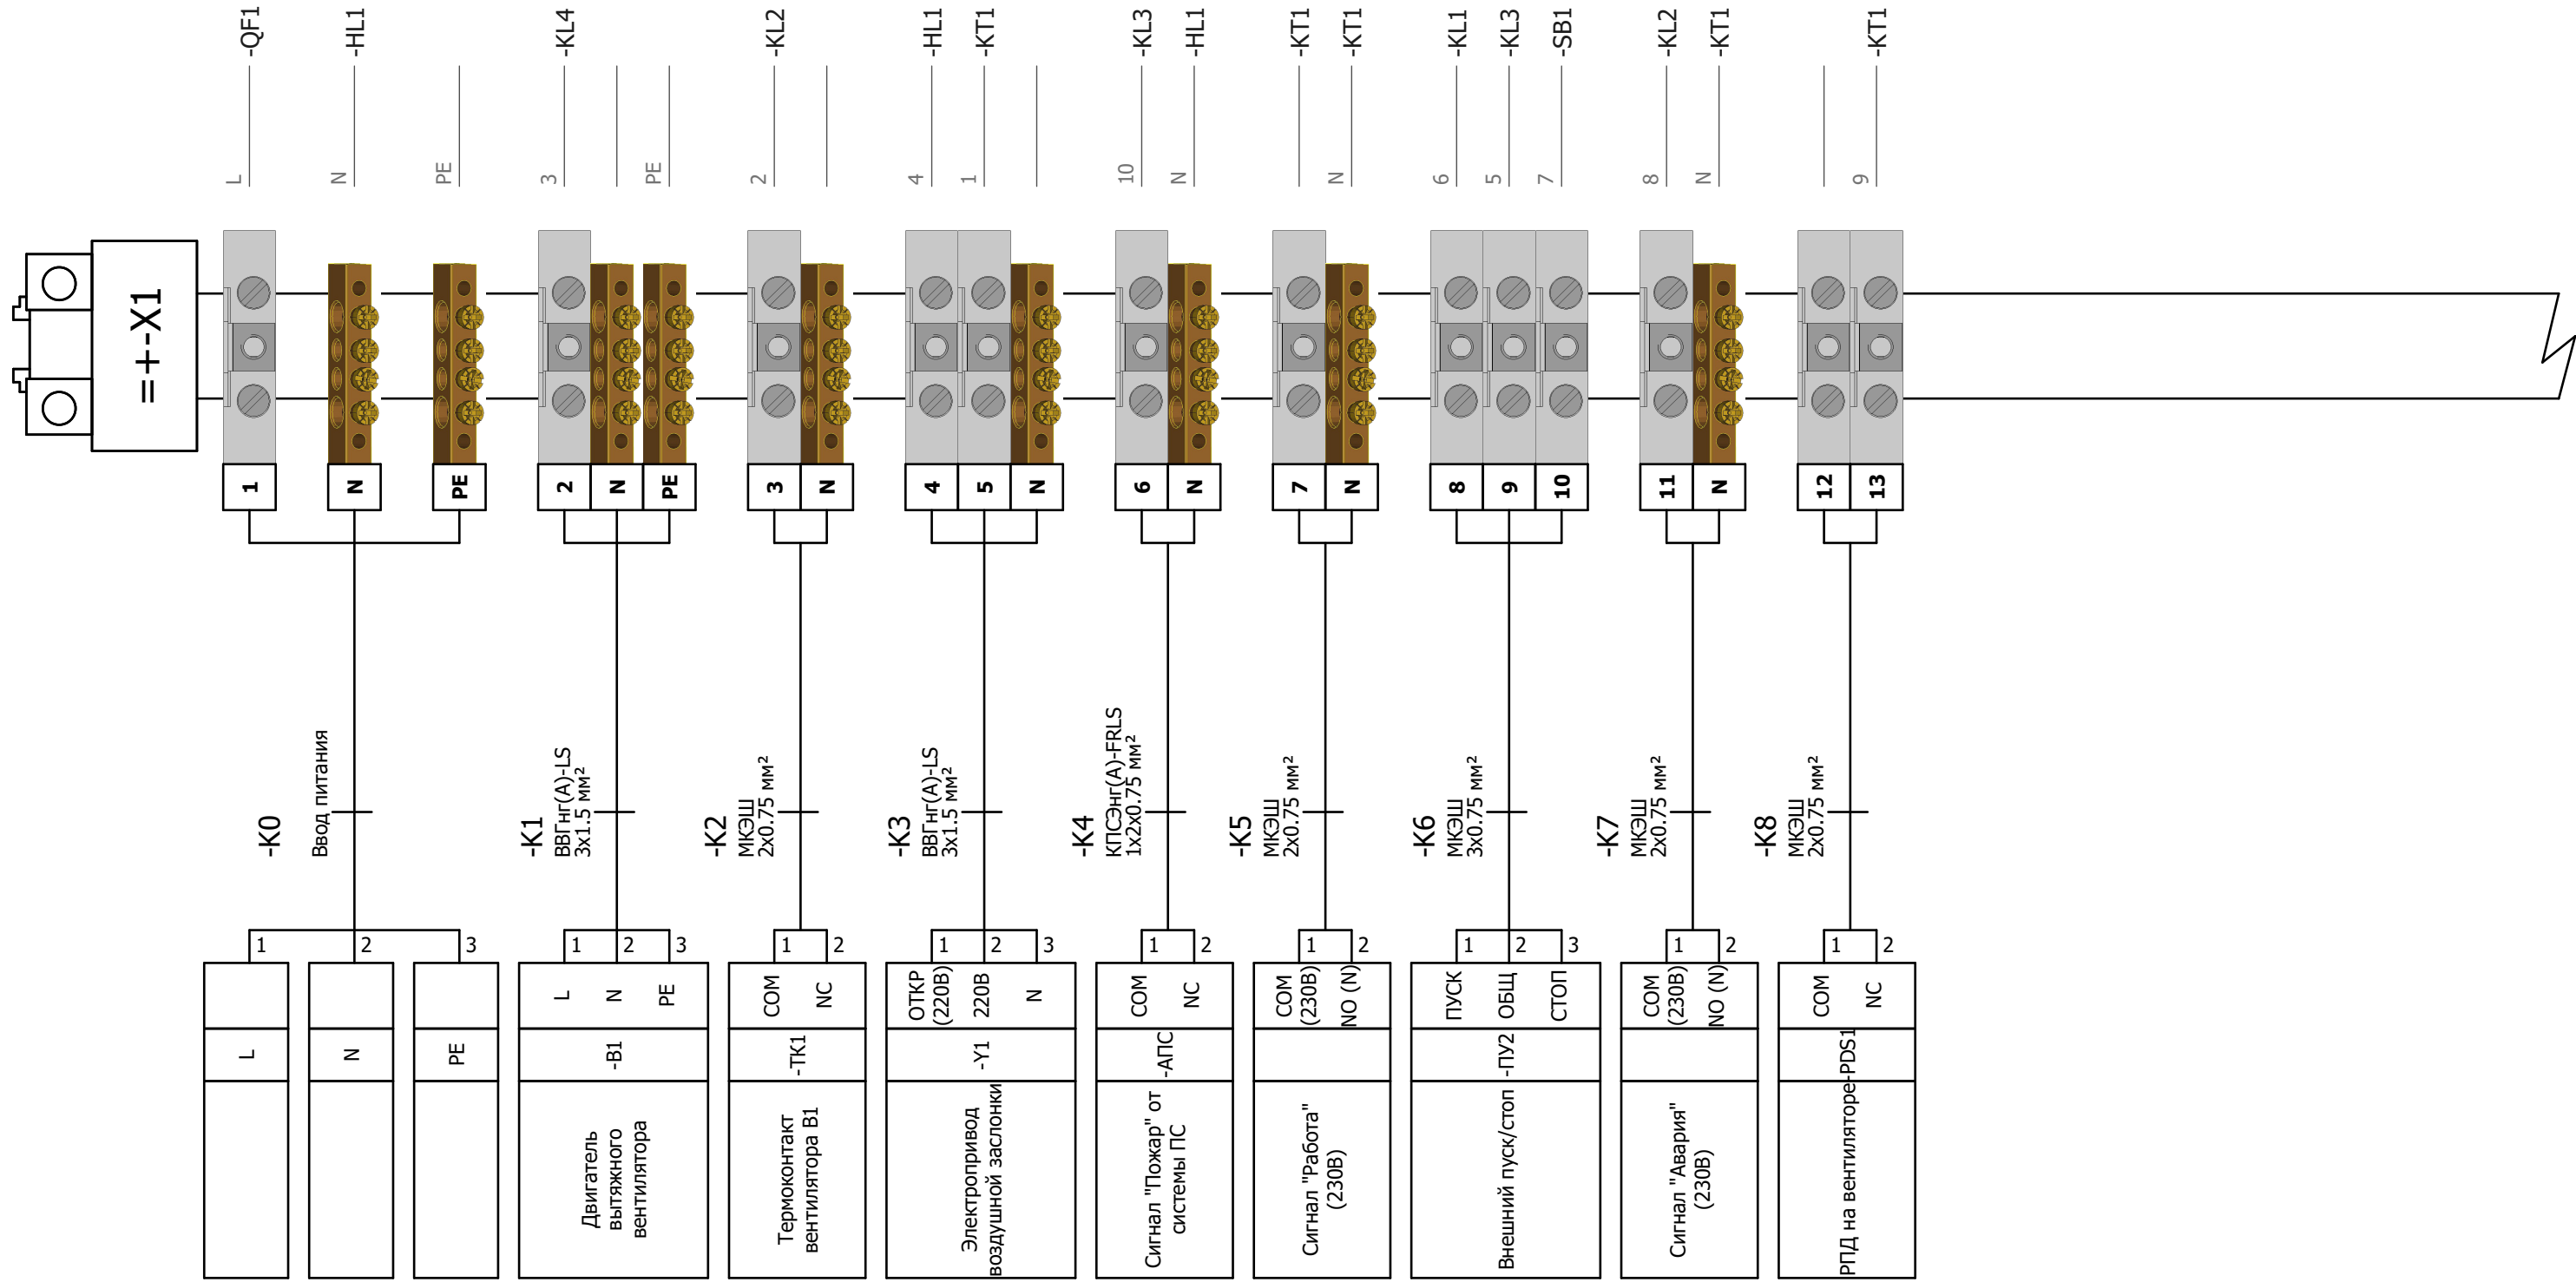

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	EKSL1M-G-230 Лампа компактная зеленая на DIN-рейку 220VAC	1	
HL2	EKSL1M-R-230 Лампа компактная красная на DIN-рейку 220VAC	1	
KL1 - KL3	Реле электромагнитное NNC69K-2Z-220VAC, с колодкой 2 группы контактов (до 8А)	3	NNC
KL4	Реле электромагнитное NNC69K-1Z-220VAC, с колодкой 1 группа контактов (до 16А)	1	NNC
КТ1	Реле времени 220VAC (задержка включения) 1 группа контактов	1	
QF1	1P/10A 6kA х-ка С Автоматический выключатель ЕКМ3-63-1С10	1	ЕТЕК
SB1	ЕКРВ2-BL8325 Кнопка сдвоенная NO/NC	1	ЕТЕК
U1	Щит распределительный навесной 18 модулей IP65 пластиковый, прозрачная дверь	1	НТ-18
X1	Клеммная колодка JUK3N кабель многожильный - 2.5мм2	13	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
K1	ЩУВ	Двигатель вытяжного вентилятора В1		ВВГнг(А)-LS	3х1.5 мм²				
K2	ЩУВ	Термоконтакт вентилятора В1 ТК1		МКЭШ	2х0.75 мм²				
K3	ЩУВ	Электропривод воздушной заслонки У1		ВВГнг(А)-LS	3х1.5 мм²				
K4	ЩУВ	Сигнал "Пожар" от системы ПС АПС		КПСЭнг(А)-FRLS	1х2х0.75 мм²				
K5	ЩУВ	Сигнал "Работа" (230В) R1		МКЭШ	2х0.75 мм²				
K6	ЩУВ	Внешний пуск/стоп ПУ2		МКЭШ	3х0.75 мм²				
K7	ЩУВ	Сигнал "Авария" (230В) А1		МКЭШ	2х0.75 мм²				
K8	ЩУВ	РПД на вентиляторе PDS1		МКЭШ	2х0.75 мм²				