

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пульт управления признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Дата отгрузки

Подпись ответственного лица _____ /Петров И.Я./

Мы прислушиваемся к нашим клиентам и стараемся
делать продукцию удобнее, поэтому будем ждать ваших
замечаний и предложений на почту

support@ventavtomatika.ru

Ни одно предложение не останется без ответа

КОНТАКТЫ

196084

Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6, корп.А

Тел. +7 (812) 985-05-50

Тех.поддержка пн-пт 10:00 — 19:00 МСК

Отдел продаж sales@ventavtomatika.ru

www.ventavtomatika.ru



ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пульт управления ПУ2 предназначен для дистанционного включения/выключения систем приточной, приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки включает

- ▶ Пульт управления ПУ2
- ▶ Паспорт изделия

1 шт.

1 шт.


В документации изложены требования к транспортировке, хранению, монтажу, настройке и эксплуатации на весь период использования изделия.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур	0...40°C
Степень защиты	IP55
Габаритные размеры	150x70x65 мм
Присоединение	через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5мм ²
Установка	настенная
Усилие затяжки	0,3 Н*м

Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

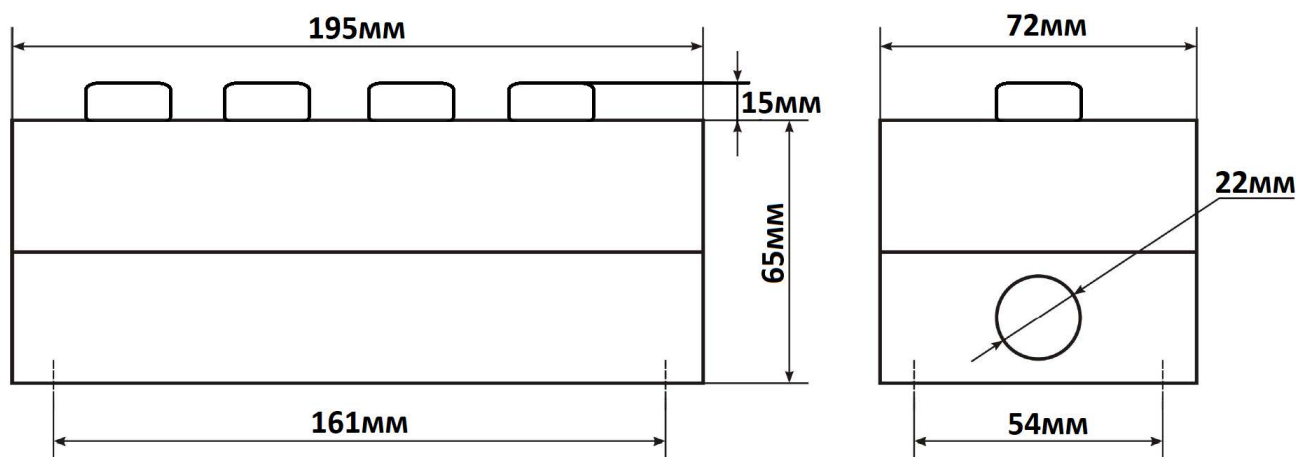


СОСТАВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



Для дистанционного управления системой в составе пульта предусмотрены кнопки для её запуска (нормально-разомкнутая кнопка ПУСК) и останова (нормально-замкнутая кнопка СТОП). В качестве органов управления используются кнопки без фиксации положения — на стороне управляемой системы должен быть предусмотрен самоподхват сигналов запуска/останова.

Также в пульте располагаются органы световой индикации, позволяющие отображать состояния управляемой системы «Работа» (лампа зелёного цвета) и «Авария» (лампа красного цвета).

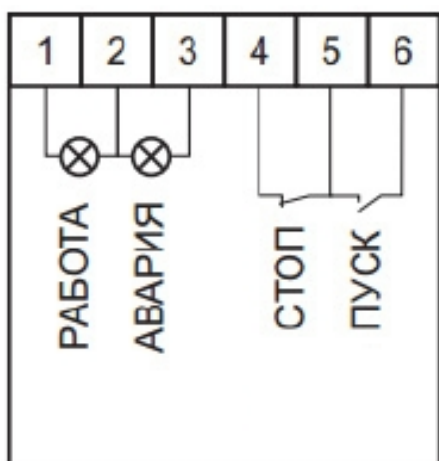

Подключение пульта управления должно осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с технической документацией и действующими нормами. **Неправильное подключение может привести к повреждению оборудования.**

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Модуль управления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается перевозить в закрытом транспорте, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д. без ограничения скорости и расстояния. Транспортировать приборы в условиях хранения 3 и хранить в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию элементов автоматики.



При транспортировке и хранении установка каких-либо тяжелых грузов на верхнюю крышку коробки не допускается.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



К работе допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими техническую документацию, руководство по эксплуатации и паспорт изделий.



Все работы по монтажу и демонтажу пульта управления необходимо проводить, отключив его от электрической сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить внешний осмотр состояния пульта управления, проверять состояние всех соединений кабелей и проводов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства компании ООО «ГК Автоматика» прекращаются в случае самостоятельного ремонта или переделки пульта управления, а также в случае нарушения класса IP защиты корпуса или при наличии следов механических повреждений.

1. Производитель гарантирует отсутствие дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня отгрузки покупателю.
3. Вне зависимости от даты продажи, гарантийный срок не может превышать 2 (два) года с даты производства Оборудования. Дата производства Оборудования указана в паспорте изделия.
4. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Оборудование, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

5. Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.

6. Гарантийный ремонт осуществляется через фирму-поставщика или производителя ООО «ГК Автоматика» по адресу:


Санкт-Петербург, ул. Парковая 6А

тел. +7 (812) 985-05-50

support@ventavtomatika.ru

www.ventavtomatika.ru

К каждому пульту, переданному в ремонт, должен прилагаться акт о неисправности, подписанный комиссией, возглавляемой главным инженером или руководителем предприятия. Копию акта просьба направлять на адрес электронной почты support@ventavtomatika.ru. Скачать акт рекламации вы можете, воспользовавшись QR-кодом.

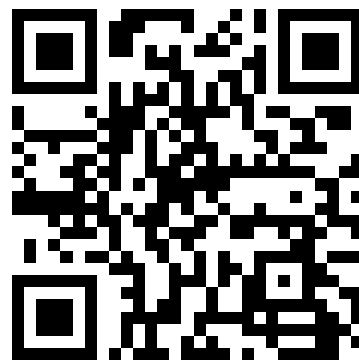

Скачать акт рекламации

Доставка неисправного оборудования к месту диагностики и ремонта осуществляется за счет покупателя.

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель и представитель Производителя не несет ответственности за любые убытки, включая потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования. Кроме того Производитель не несет ответственности за убытки, заявленные Покупателем на основании претензий третьей стороны или вызванные неисполнением обязательств Покупателя.

8. Производитель не несет ответственность в случае, если тестирование Оборудования показало, что заявленный дефект отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.

9. Условия гарантии не предусматривают профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

10. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- несоблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации или в случае неправильной установки;
- неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения настоящей Инструкции;
- механических воздействий, действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (и пр.);
- бросков напряжения в электрической сети;
- неисправностей, вызванных ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь оболочки Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- внешних дефектов (явные механические повреждения, трещины, сколы, сломанные контакты разъемов и т.д.).